
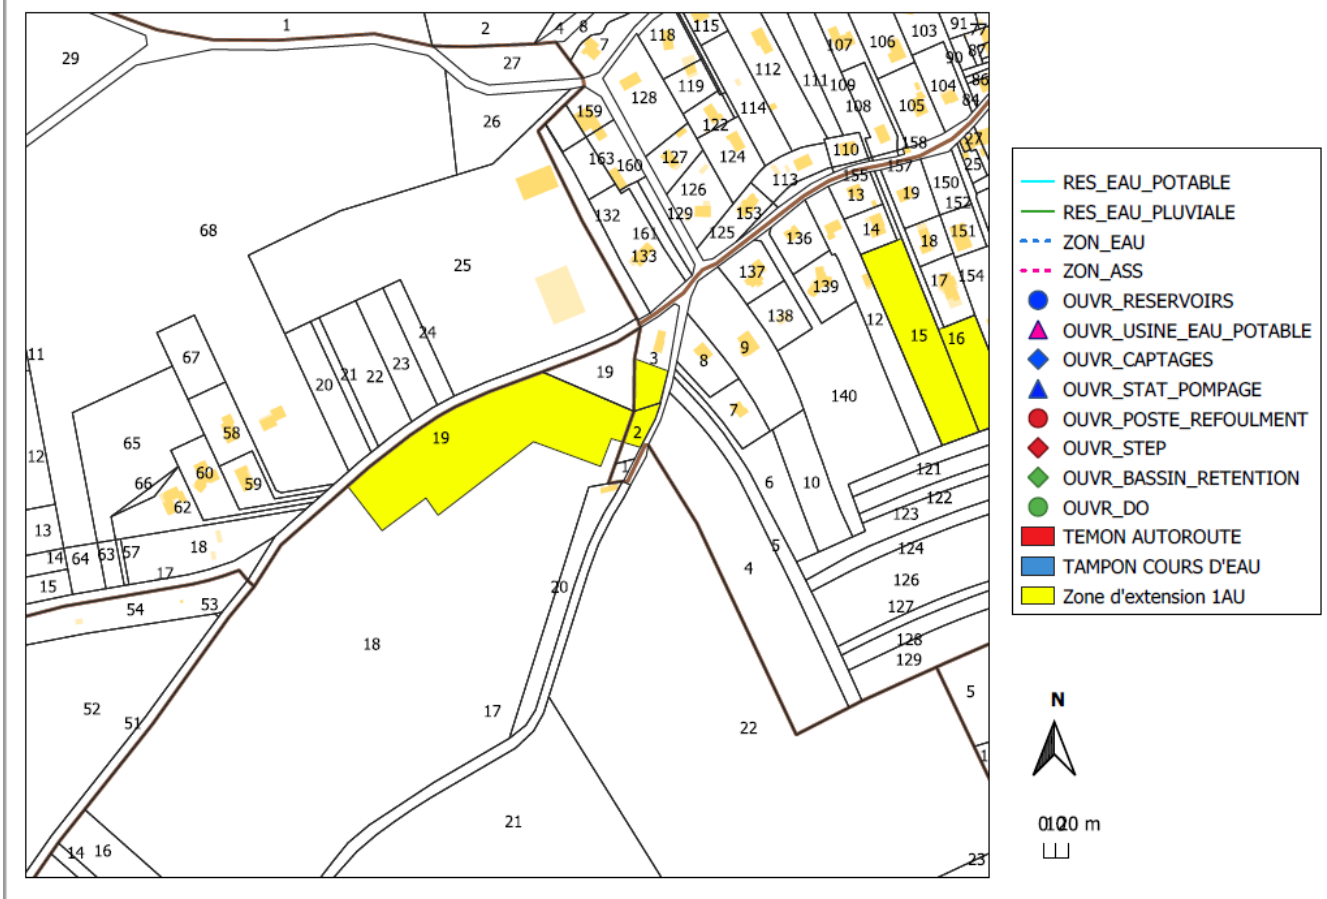



**AVIS SUR LES FUTURES ZONES D'EXTENSION (HABITAT ET ECONOMIE) OUVERTES A L'URBANISATION
POUR LES DESSERTES EN EAU POTABLE ET EN ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES**

Expéditeur :	Destinataire :
 110 Impasse Lavoisier BP 189 88305 Neufchâteau cedex Tél : 03 29 06 87 80	CCOV 2 bis, Avenue François de Neufchâteau 88300 NEUFCHATEAU



Veillez-vous reporter aux observations ci-dessous pour la zone NONCOURT la grande croisette

<p>Desserte en eau potable :</p> <p>Avis de la REANE : desservie</p> <p>Observation(s) : La zone est desservie par un réseau d'eau potable pouvant fournir l'eau potable nécessaire aux futures constructions. Le coût du branchement est à la charge du pétitionnaire.</p>	<p>Desserte en assainissement (eaux usées) :</p> <p>Avis de la REANE : desservie</p> <p>Observation(s) : La zone est desservie par un réseau d'assainissement de type eaux usées strict pouvant collecter les eaux usées des futures constructions. Le coût du branchement et la participation à l'assainissement collectif (PAC) sont à la charge du pétitionnaire.</p>
Fait à Neufchâteau, le 12/09/2022 Le Directeur, Samuel CHOINET	

**AVIS SUR LES FUTURES ZONES D'EXTENSION (HABITAT ET ECONOMIE) OUVERTES A L'URBANISATION
POUR LES DESSERTES EN EAU POTABLE ET EN ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES**

Expéditeur :



110 Impasse Lavoisier
BP 189
88305 Neufchâteau cedex
Tél : 03 29 06 87 80

Destinataire :

CCOV
2 bis, Avenue François de Neufchâteau
88300 NEUFCHATEAU



- RES_EAU_POTABLE
- RES_EAU_PLUVIALE
- - - ZON_EAU
- - - ZON_ASS
- OUVR_RESERVOIRS
- ▲ OUVR_USINE_EAU_POTABLE
- ◆ OUVR_CAPTAGES
- ▲ OUVR_STAT_POMPAGE
- OUVR_POSTE_REFOULMENT
- ◆ OUVR_STEP
- ◆ OUVR_BASSIN_RETENTION
- OUVR_DO
- TEMON AUTOROUTE
- TAMPON COURS D'EAU
- Zone d'extension 1AU



01020 m
□□

Veillez-vous reporter aux observations ci-dessous pour la zone NONCOURT coteau de la Croix

Desserte en eau potable :

Avis de la REANE :
desservie


Observation(s) :
La zone est desservie par un réseau d'eau potable pouvant fournir l'eau potable nécessaire aux futures constructions.
Le coût du branchement est à la charge du pétitionnaire.

Desserte en assainissement (eaux usées) :

Avis de la REANE :
desservie

Observation(s) :
La zone est desservie par un réseau d'assainissement de type eaux usées strict pouvant collecter les eaux usées des futures constructions.
Le coût du branchement et la participation à l'assainissement collectif (PAC) sont à la charge du pétitionnaire.

Fait à Neufchâteau, le 12/09/2022
Le Directeur,
Samuel CHOINET

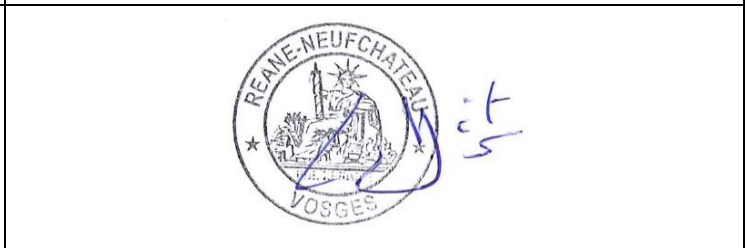

**AVIS SUR LES FUTURES ZONES D'EXTENSION (HABITAT ET ECONOMIE) OUVERTES A L'URBANISATION
POUR LES DESSERTES EN EAU POTABLE ET EN ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES**



Expéditeur :



110 Impasse Lavoisier
BP 189
88305 Neufchâteau cedex
Tél : 03 29 06 87 80

Destinataire :

CCOV
2 bis, Avenue François de Neufchâteau
88300 NEUFCHATEAU

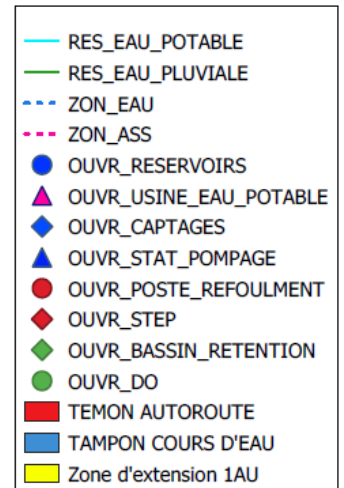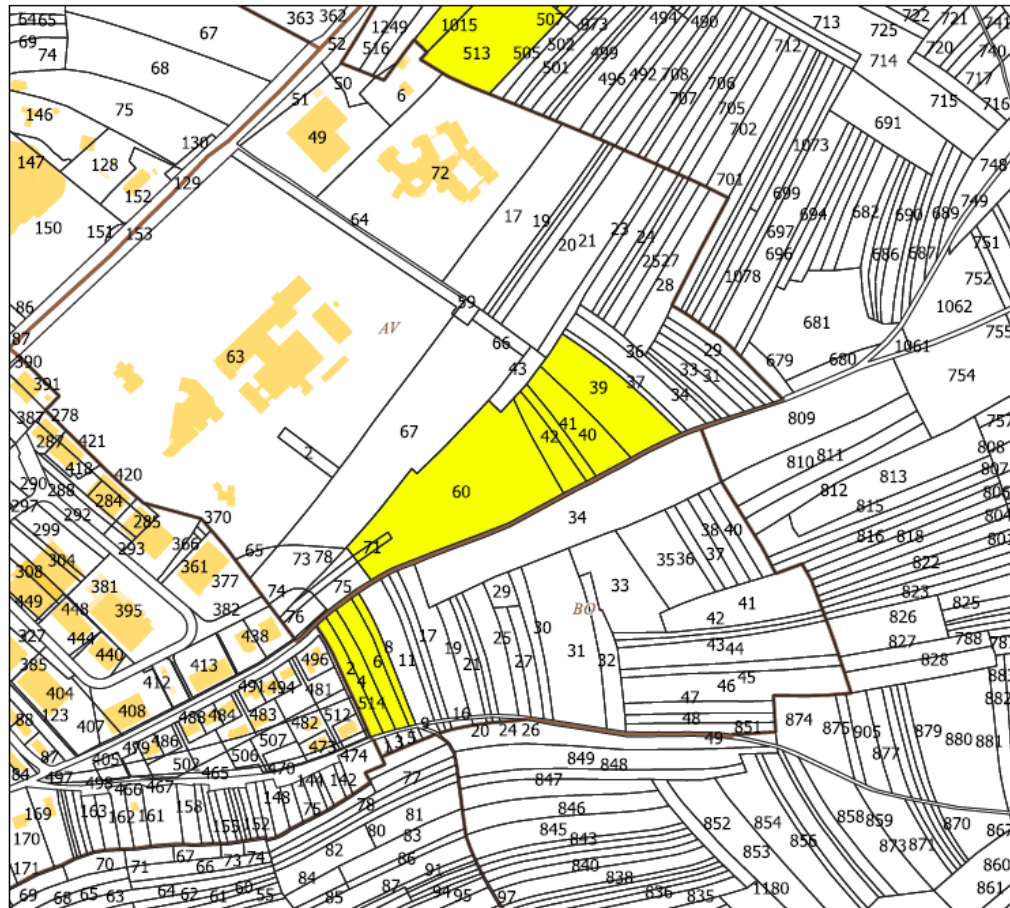

0 20 m

Veillez-vous reporter aux observations ci-dessous pour la zone En dessous du CHOV

Desserte en eau potable :

Avis de la REANE :
non desservie

Observation(s) :
La zone est desservie à moins de 100 m par un réseau d'eau potable pouvant fournir l'eau potable nécessaire aux futures constructions.
L'extension de réseau n'est pas programmée. Le coût du branchement est à la charge du pétitionnaire.


Desserte en assainissement (eaux usées) :

Avis de la REANE :
non desservie

Observation(s) :
La zone est desservie à moins de 100 m par un réseau d'assainissement de type eaux usées strict pouvant collecter les eaux usées des futures constructions. L'extension de réseau n'est pas programmée.
Le coût du branchement et la participation à l'assainissement collectif (PAC) sont à la charge du pétitionnaire.

Fait à Neufchâteau, le 12/09/2022

Le Directeur,
Samuel CHOINET



**AVIS SUR LES FUTURES ZONES D'EXTENSION (HABITAT ET ECONOMIE) OUVERTES A L'URBANISATION
POUR LES DESSERTES EN EAU POTABLE ET EN ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES**



Expéditeur :



110 Impasse Lavoisier
BP 189
88305 Neufchâteau cedex
Tél : 03 29 06 87 80

Destinataire :

CCOV
2 bis, Avenue François de Neufchâteau
88300 NEUFCHATEAU

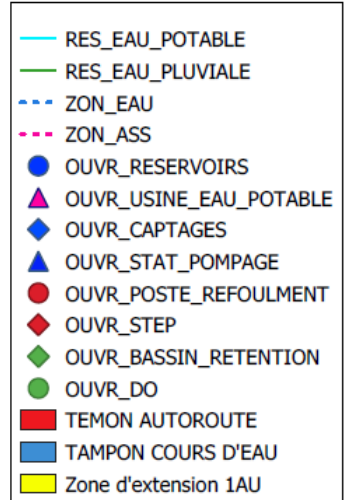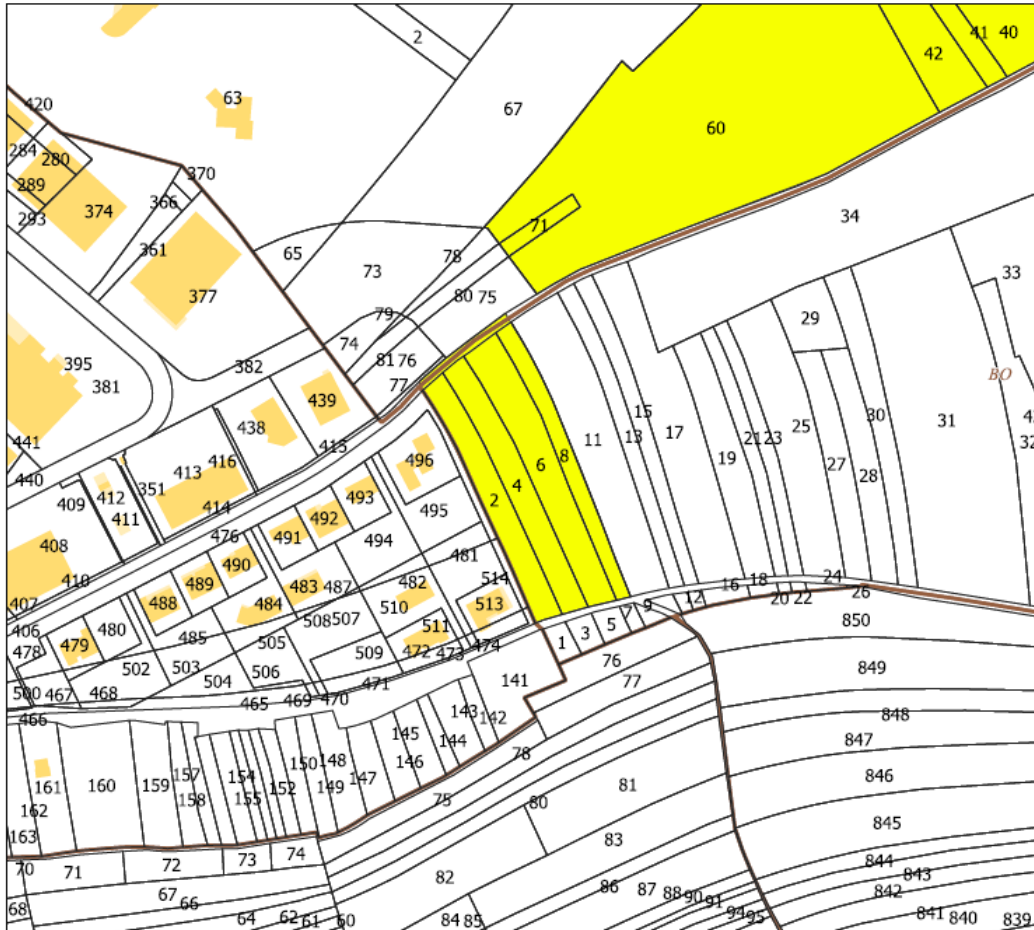

0 1020 m

Veillez-vous reporter aux observations ci-dessous pour la zone Champ bon Jacques

Desserte en eau potable :

Avis de la REANE :
non desservie

Observation(s) :

La zone est desservie à moins de 100 m par un réseau d'eau potable pouvant fournir l'eau potable nécessaire aux futures constructions.
L'extension de réseau n'est pas programmée. Le coût du branchement est à la charge du pétitionnaire.

Desserte en assainissement (eaux usées) :

Avis de la REANE :
non desservie

Observation(s) :


La zone est desservie à moins de 100 m par un réseau d'assainissement de type eaux usées strict pouvant collecter les eaux usées des futures constructions. L'extension de réseau n'est pas programmée.
Le coût du branchement et la participation à l'assainissement collectif (PAC) sont à la charge du pétitionnaire.


Fait à Neufchâteau, le 12/09/2022

Le Directeur,
Samuel CHOINET




**AVIS SUR LES FUTURES ZONES D'EXTENSION (HABITAT ET ECONOMIE) OUVERTES A L'URBANISATION
POUR LES DESSERTES EN EAU POTABLE ET EN ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES**

Expéditeur :	Destinataire :
 110 Impasse Lavoisier BP 189 88305 Neufchâteau cedex Tél : 03 29 06 87 80	CCOV 2 bis, Avenue François de Neufchâteau 88300 NEUFCHATEAU

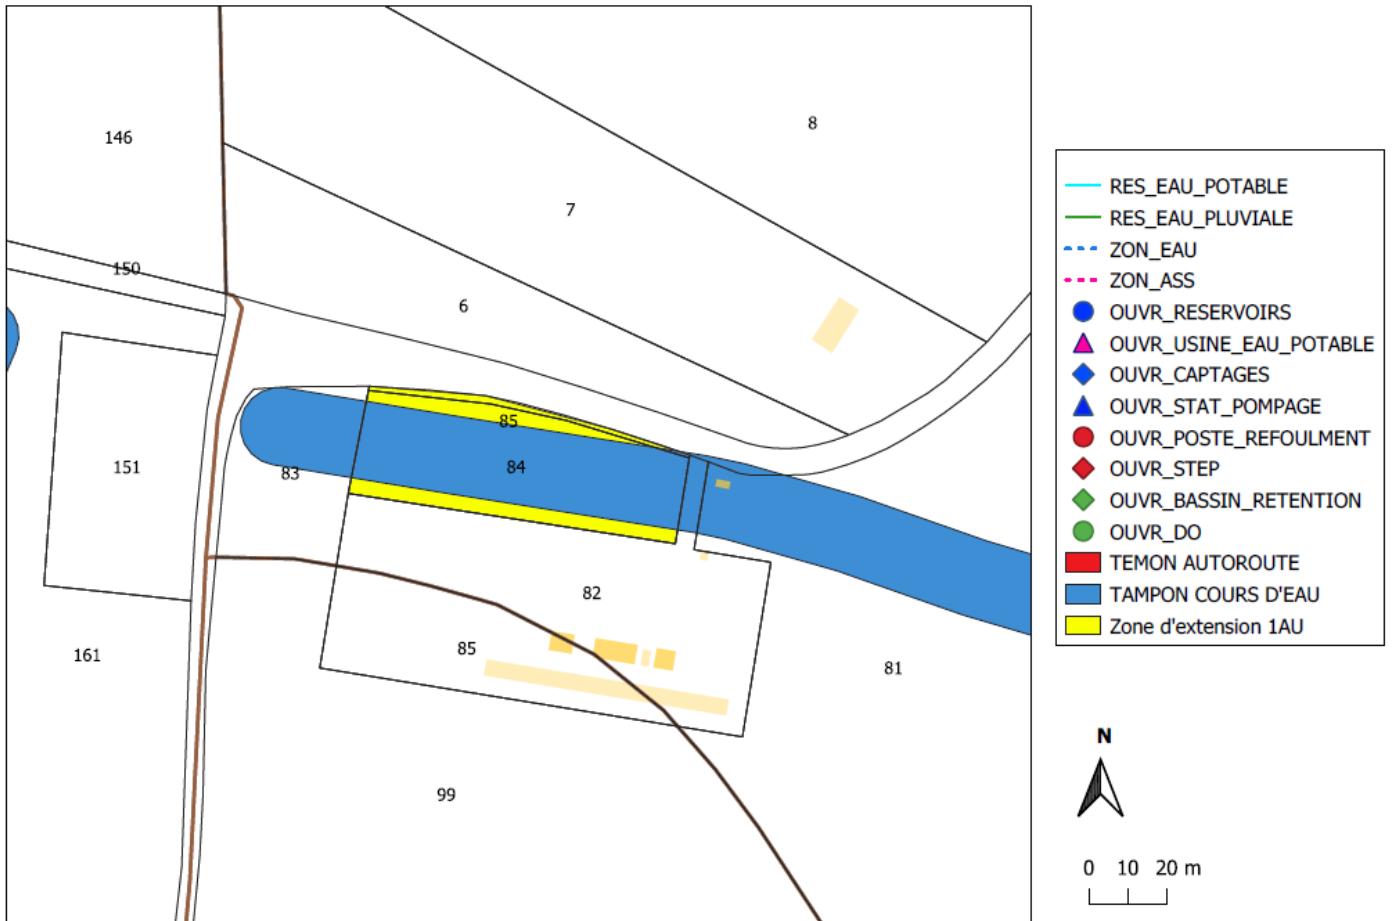

Veillez-vous reporter aux observations ci-dessous pour la zone Chenil ZI des Torrières

<p>Desserte en eau potable :</p> <p>Avis de la REANE : non desservie</p> <p>Observation(s) : La zone est desservie à plus de 100 m par un réseau d'eau potable pouvant fournir l'eau potable nécessaire aux futures constructions. L'extension de réseau n'est pas programmée. Le coût du branchement est à la charge du pétitionnaire.</p>	<p>Desserte en assainissement (eaux usées) :</p> <p>Avis de la REANE : non desservie</p> <p>Observation(s) : La zone est desservie à plus de 100 m par un réseau d'assainissement de type eaux usées strict pouvant collecter les eaux usées des futures constructions. L'extension de réseau n'est pas programmée. Le coût du branchement et la participation à l'assainissement collectif (PAC) sont à la charge du pétitionnaire.</p>
--	---

Fait à Neufchâteau, le 12/09/2022 Le Directeur, Samuel CHOINET	
--	--

**AVIS SUR LES FUTURES ZONES D'EXTENSION (HABITAT ET ECONOMIE) OUVERTES A L'URBANISATION
POUR LES DESSERTES EN EAU POTABLE ET EN ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES**


Expéditeur :



110 Impasse Lavoisier
BP 189
88305 Neufchâteau cedex
Tél : 03 29 06 87 80

Destinataire :

CCOV
2 bis, Avenue François de Neufchâteau
88300 NEUFCHATEAU

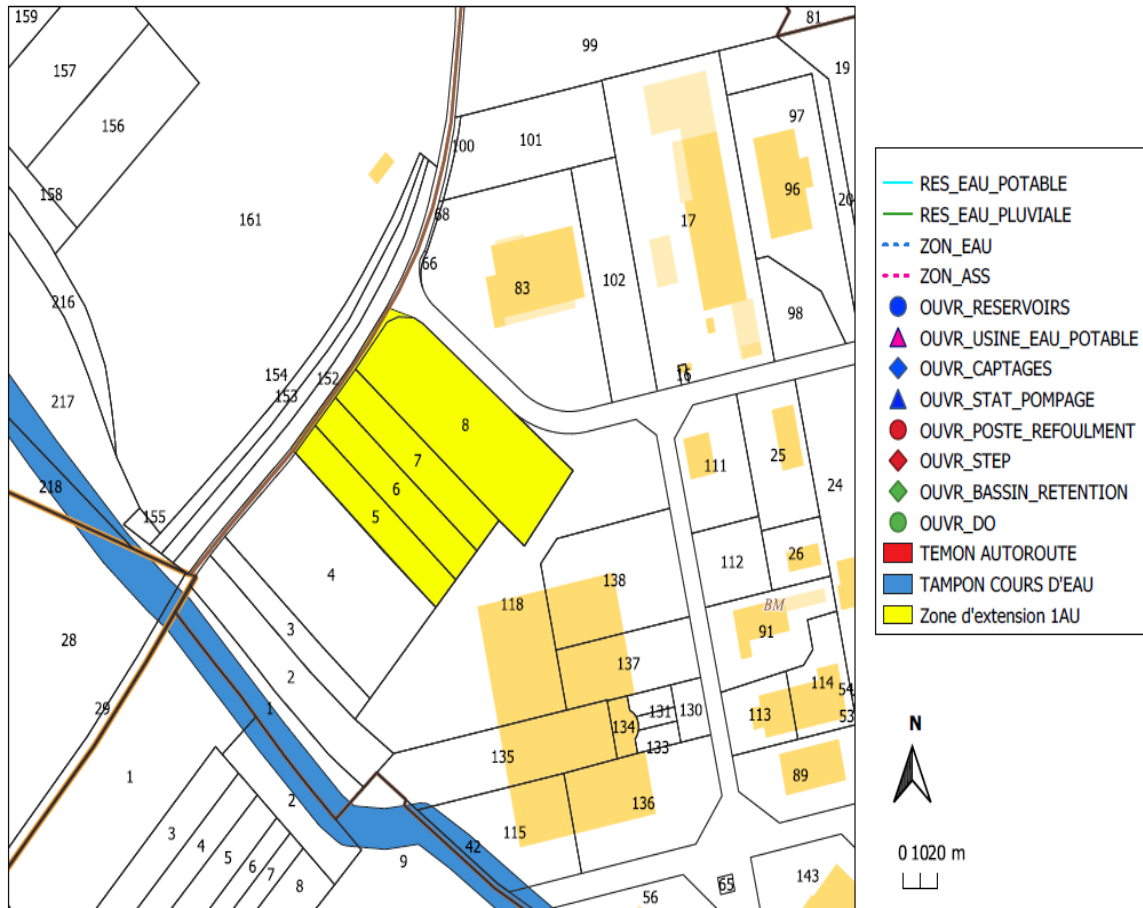

Veillez-vous reporter aux observations ci-dessous pour la zone en face du tri postal ZI des Torrières

Desserte en eau potable :

Avis de la REANE :

La zone est desservie par un réseau d'eau potable pouvant fournir l'eau potable nécessaire aux futures constructions.

Observation(s) :

Le coût du branchement est à la charge du pétitionnaire. desservie

Desserte en assainissement (eaux usées) :

Avis de la REANE :

La zone est desservie par un réseau d'assainissement de type eaux usées strict pouvant collecter les eaux usées des futures constructions.

Observation(s) :

Le coût du branchement est à la charge du pétitionnaire.

Fait à Neufchâteau, le 12/09/2022

Le Directeur,
Samuel CHOINET



**AVIS SUR LES FUTURES ZONES D'EXTENSION (HABITAT ET ECONOMIE) OUVERTES A L'URBANISATION
POUR LES DESSERTES EN EAU POTABLE ET EN ASSAINISSEMENT DES EAUX USÉES**



Expéditeur :

Destinataire :



110 Impasse Lavoisier
BP 189
88305 Neufchâteau cedex
Tél : 03 29 06 87 80

CCOV
2 bis, Avenue François de Neufchâteau
88300 NEUFCHATEAU

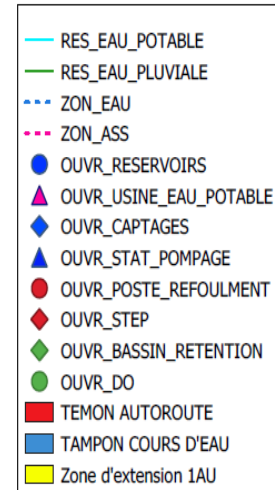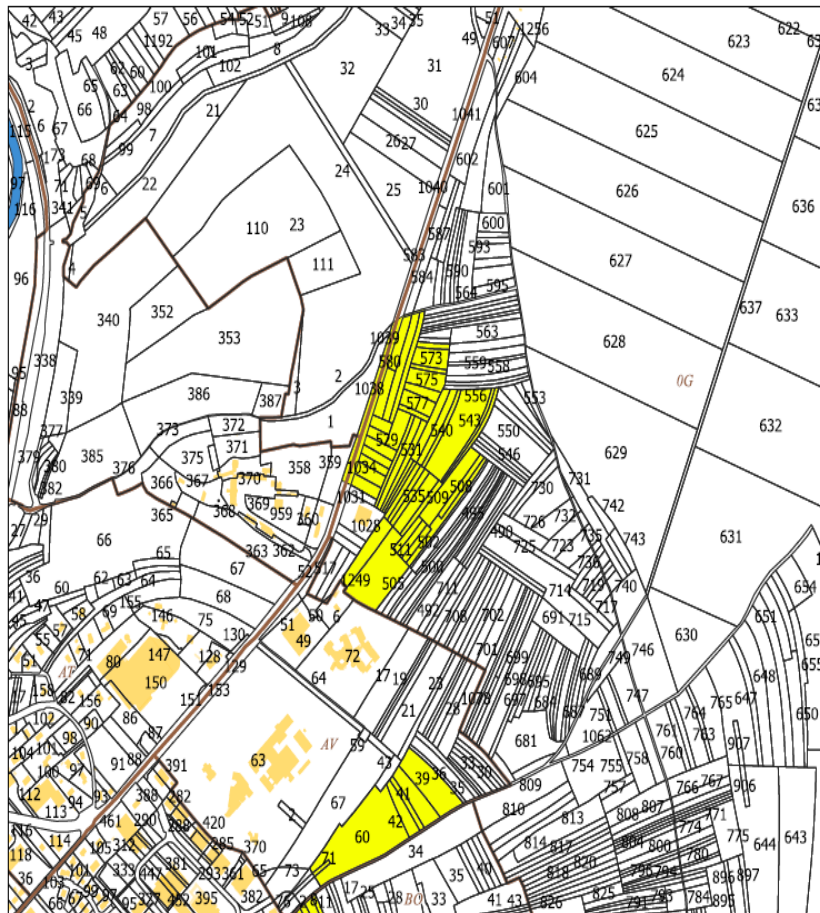

0 20 m

Veillez-vous reporter aux observations ci-dessous pour la zone route de Nancy écoparc

Desserte en eau potable :

Desserte en assainissement (eaux usées) :

Avis de la REANE :
desservie

Avis de la REANE :
desservie

Observation(s) :

La zone est desservie par un réseau d'eau potable pouvant fournir l'eau potable nécessaire aux futures constructions.

Observation(s) :

La zone est desservie par un réseau d'assainissement de type eaux usées strict pouvant collecter les eaux usées des futures constructions.

Le coût du branchement est à la charge du pétitionnaire.


Le coût du branchement et la participation à l'assainissement collectif (PAC) sont à la charge du pétitionnaire.

Fait à Neufchâteau, le 12/09/2022

Le Directeur,
Samuel CHOINET




**AVIS SUR LES FUTURES ZONES D'EXTENSION (HABITAT ET ECONOMIE) OUVERTES A L'URBANISATION
POUR LES DESSERTES EN EAU POTABLE ET EN ASSAINISSEMENT DES EAUX USEES**

Expéditeur :	Destinataire :
 110 Impasse Lavoisier BP 189 88305 Neufchâteau cedex Tél : 03 29 06 87 80	CCOV 2 bis, Avenue François de Neufchâteau 88300 NEUFCHATEAU



Veillez-vous reporter aux observations ci-dessous pour la zone stand

<p>Desserte en eau potable :</p> <p>Avis de la REANE : desservie</p> <p>Observation(s) : La zone est desservie par un réseau d'eau potable pouvant fournir l'eau potable nécessaire aux futures constructions. Le coût du branchement est à la charge du pétitionnaire.</p>	<p>Desserte en assainissement (eaux usées) :</p> <p>Avis de la REANE : desservie</p> <p>Observation(s) : La zone est desservie par un réseau d'assainissement de type eaux usées strict pouvant collecter les eaux usées des futures constructions. Le coût du branchement est à la charge du pétitionnaire.</p>
--	---

Fait à Neufchâteau, le 12/09/2022 Le Directeur, Samuel CHOINET	
--	--